

DETALHE GENÉRICO
ILUMINAÇÃO EMERGENCIA



DET. INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO



DET. FIXAÇÃO EXTINTOR

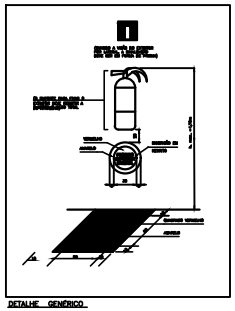

DETALHE GENÉRICO

Código LARGURA / ALTURA	Símbolo	Aplicação
E01 150x50	pictograma fotoluminescente	Nas paredes, indicando a saída mais próxima de rotas de saída.
E02 150x50	pictograma fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu caminho.
E03 150x50	pictograma fotoluminescente	Indicação da saída pequena ou direta de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0 m
E04 150x50	pictograma fotoluminescente	Indicação da saída de fuga no interior das escadas. Indicação sequencial, descendo ou subindo. O desenho indicativo deve ser posicionado acima da porta de saída e ser acionado
E05 150x50	SAÍDA pictograma fotoluminescente	Indicação de saída de emergência, utilizada como complementação de pictograma. Indicação de saída (seta no diagrama, ou sinalização)
E06 150x50	pictograma fotoluminescente	Indicação de saída de uma saída por rampa. NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada de acordo com a saída e ser iluminada.
E08 150x50	Símbolo quadrado Função: aerossóis Pictograma: fotoluminescente	Extintor de incêndio Símbolo quadrado Função: aerossóis Pictograma: fotoluminescente
E09 150x50	Símbolo quadrado Função: aerossóis Pictograma: fotoluminescente	Ponto de acionamento manual de um alarme ou botão de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita. Indicação de um equipamento acionado por aquele ponto
E12 150x50	Símbolo quadrado Função: aerossóis Pictograma: fotoluminescente	Abrigo de mangueira e hidrante

LEGENDA

E01	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA – 10L / 2A VER DETALHE
E02	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (BC) – 6KG / B-5B VER DETALHE
E03	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) – 6KG / 2-A, 20-B + C VER DETALHE
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA – blocos autônomos – duração de 120min. (instalada no pavimento em geral) VER DETALHE
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
HYD 1"	COLUNA DE INCÊNDIO 2 1/2"
	HIDRANTE DE PAREDE
	ACIONADOR QUEBRA VIDRO P/ ALARME SONORO
	ALARME SONORO DE INCÊNDIO (SIRENE DE 10 A 90DB)
	HIDRANTE DE PASSEIO (HD. DE ENGATA DUB.)
	CENTRAL DE ALARME P/ LOCALIZAÇÃO DO LOCAL DE INCÊNDIO
	CANALIZAÇÃO INCÊNDIO/SIR FERRO GALVANIZADO

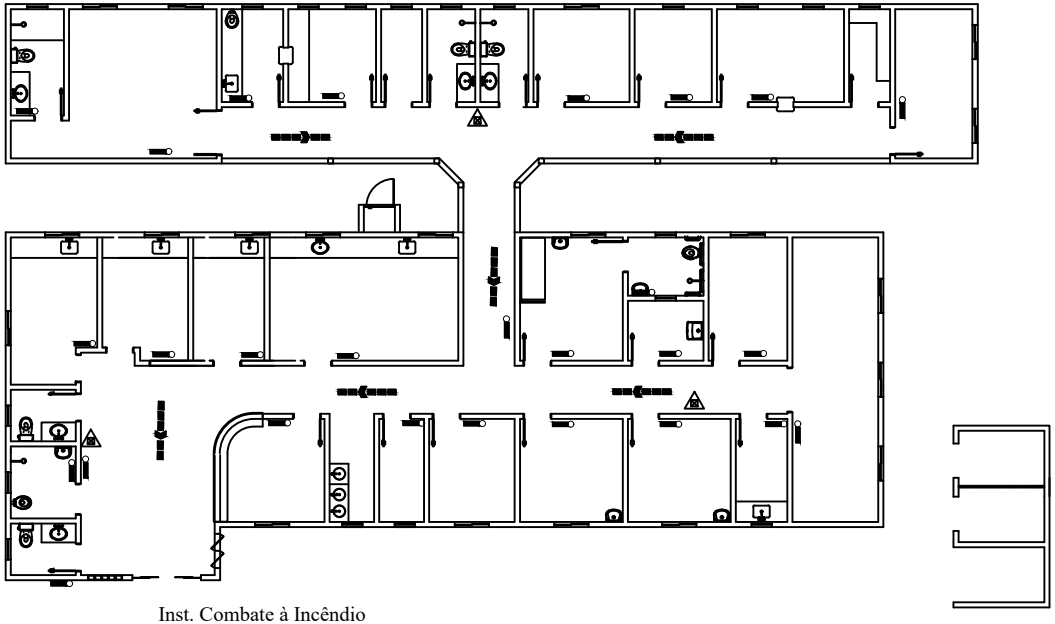

Inst. Combate à Incêndio
Planta Baixa
Esc.:1/75

COMBATE À INCÊNDIO
UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

UBS–PORTE I

ENDEREÇO: RUA G3 / COM RUA 38/ RUA 39 – RESID. JARDIM AULIDIA GONÇALVES

PROPRIETÁRIO(A): PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA

AUTOR DO PROJETO:

ENGº. RESPONSÁVEL:

PROPRIETÁRIO(A) :

ENGº. RESPONSÁVEL :

AUTOR DO PROJETO :

SUVISA:

PREFEITURA:

IPHAN:

HOSPITALAR

PRANCHA Nº:				REVISÃO
INC 01	HIDRÁULICO PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO GERAL DET. DE LIGAÇÃO DA CX. D'ÁGUA E ISOMÉTRICOS			0
	FEV. 2023	1 : 75		CAD
	DATA	ESCALA	COLABORADOR	VISTO	DWG

FORMATO A1-841x594mm